



구성품

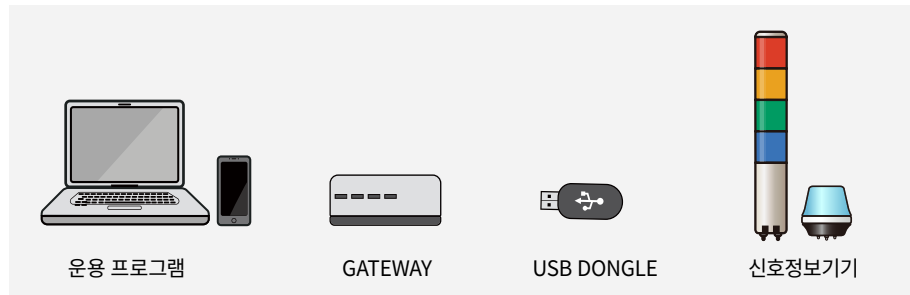

1. 제품별 연결 방법

1) USB DONGLE을 이용한 연결 방법

- USB Dongle을 PC에 간단하게 장착하여 사용하며, 소규모 단일 무선 네트워크 구성에 적합한 방식입니다. (무선 제어 표시등 최대 32대까지 연결 가능)

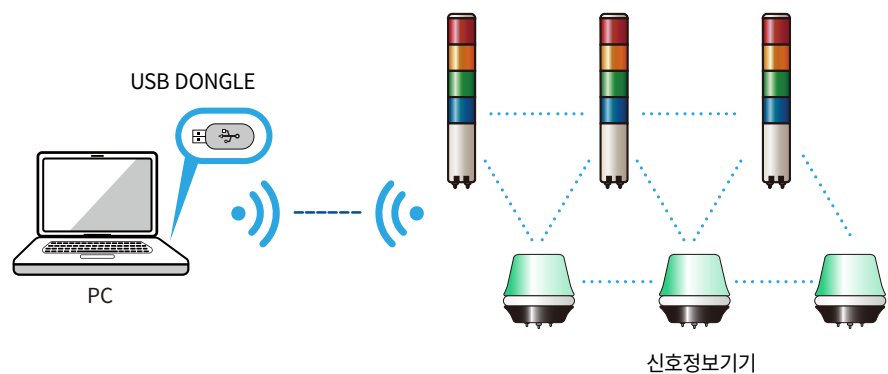

2) GATEWAY를 이용한 연결 방법

- 대규모 사업장에 적합한 방식으로 다수의 Gateway를 연결하여 무선 제어 표시등을 최대 768대까지 연결할 수 있습니다.
- 스마트폰으로 신호정보기기들의 상태를 모니터링하거나 제어할 수 있습니다.

